

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU		POW.	POJAZDZKA
Nr.1	MAGAZYN	7,62 m ²	WYJAZDZKA
Nr.2	MAGAZYN	11,05 m ²	WYJAZDZKA
P.0.2	MAGAZYN	3,81 m ²	WYJAZDZKA
P.0.4	KOMUNIKACJA	38,00 m ²	WYJAZDZKA
P.0.5	SALA ODPRAW	13,85 m ²	WYJAZDZKA
P.0.6	MAGAZYN	22,03 m ²	WYJAZDZKA
P.0.7	SZATNIA Damska	23,02 m ²	TERAKOTA
P.0.8	POM. SEKTORA DLA MĘŻCZYN	13,82 m ²	TERAKOTA
P.0.9	POM. SEKTORA DLA KOBIEC	8,85 m ²	WYJAZDZKA
P.0.10	POM. SEKTORA DLA KOBIEC	14,00 m ²	WYJAZDZKA
P.0.11	POM. SPOŁECZNE	6,83 m ²	WYJAZDZKA
P.0.12	POM. ODPOCZYNKU DLA KONWOJANTÓW	19,00 m ²	WYJAZDZKA
P.0.13	WC DLA PERSONELU	5,94 m ²	WYJAZDZKA
P.0.14	PRZEDSIÖNIEK	10,21 m ²	WYJAZDZKA
P.0.15	POM. SEKTORA DLA MĘŻCZYN	13,82 m ²	WYJAZDZKA
P.0.16	KOMUNIKACJA	31,88 m ²	TERAKOTA
P.0.17	WC SEKTOR	6,09 m ²	WYJAZDZKA
P.0.18	POM. SPRZĄTACZEK	2,89 m ²	TERAKOTA
P.0.19	POK. WSTĘPNYCH PRZESŁUCHANÓW	3,82 m ²	WYJAZDZKA
P.0.20	WC SEKTOR	6,25 m ²	TERAKOTA
P.0.21	POK. WSTĘPNYCH PRZESŁUCHANÓW	3,82 m ²	WYJAZDZKA
P.0.22	KOMUNIKACJA	23,21 m ²	WYJAZDZKA
P.0.23	PRZEDSIÖNIEK	13,82 m ²	WYJAZDZKA
P.0.24	MAGAZYN	4,35 m ²	WYJAZDZKA
P.0.25	MAGAZYN	4,35 m ²	WYJAZDZKA
P.0.26	PRZEBIERALNIA	3,86 m ²	WYJAZDZKA
P.0.27	DEPOZYT	11,70 m ²	WYJAZDZKA
P.0.28	POK. PROFESA	12,39 m ²	WYJAZDZKA
P.0.29	POM. SPOŁECZNE	4,42 m ²	WYJAZDZKA
P.0.30	MAGAZYN GOSPODARCZY	10,42 m ²	TERAKOTA
P.0.31	WC	9,20 m ²	TERAKOTA
P.0.32	WC PERSONELU	5,42 m ²	TERAKOTA
P.0.33	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	4,45 m ²	TERAKOTA
P.0.34	KORYTARZ	67,74 m ²	WYJAZDZKA
P.0.35	POKÓJ LEKARZA	13,81 m ²	WYJAZDZKA
P.0.36	POKÓJ ZATRZYMAN	13,78 m ²	WYJAZDZKA
P.0.37	POKÓJ ZATRZYMAN	13,81 m ²	WYJAZDZKA
P.0.38	POKÓJ ZATRZYMAN	13,81 m ²	WYJAZDZKA
P.0.39	POKÓJ ZATRZYMAN	13,81 m ²	WYJAZDZKA
P.0.40	POKÓJ ZATRZYMAN	13,86 m ²	WYJAZDZKA
P.0.41	POKÓJ ZATRZYMAN NIEP.	13,86 m ²	WYJAZDZKA
P.0.42	MAGAZYN	12,39 m ²	WYJAZDZKA
P.0.43	ODZIEŻ BŁ. OGRANICZENIE	5,95 m ²	TERAKOTA
P.0.44	MAGAZYN BRUDNEJ POŚCIELI	5,82 m ²	TERAKOTA
	RAZEM	583,13 m ²	

LEGENDA



**Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie
Wydział Infrastruktury
Delegatura-Placówka Zamiejscowe
w Radomiu
ul. Żeromskiego 53 26-600 Radom**

System ochrony przy uszkodzeniu
"samoczynne wyłączenie zasilania"
Układ zasilania TN-S
400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz

UWAGA!!!

ORIENTACJA



Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
28-600 Radom, ul. Gazowa 5/7
tel. 49 283 66 90

[illegible]


KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
Zawieszka - Zaczem podawca:

Branda:	Elektryka	Uprawnienia:	<i>fu</i>
Projektował:	tech. elekt. Krzysztof Krawczyk		<i>fu</i>
Sprawdził:	mgr inż. Artur Menterski		<i>sk</i>

Rysunek: **ROZBUDOWA BUD. NR 5 O POM. SOCJALNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTERU I**

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
 Kopowania i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.

195

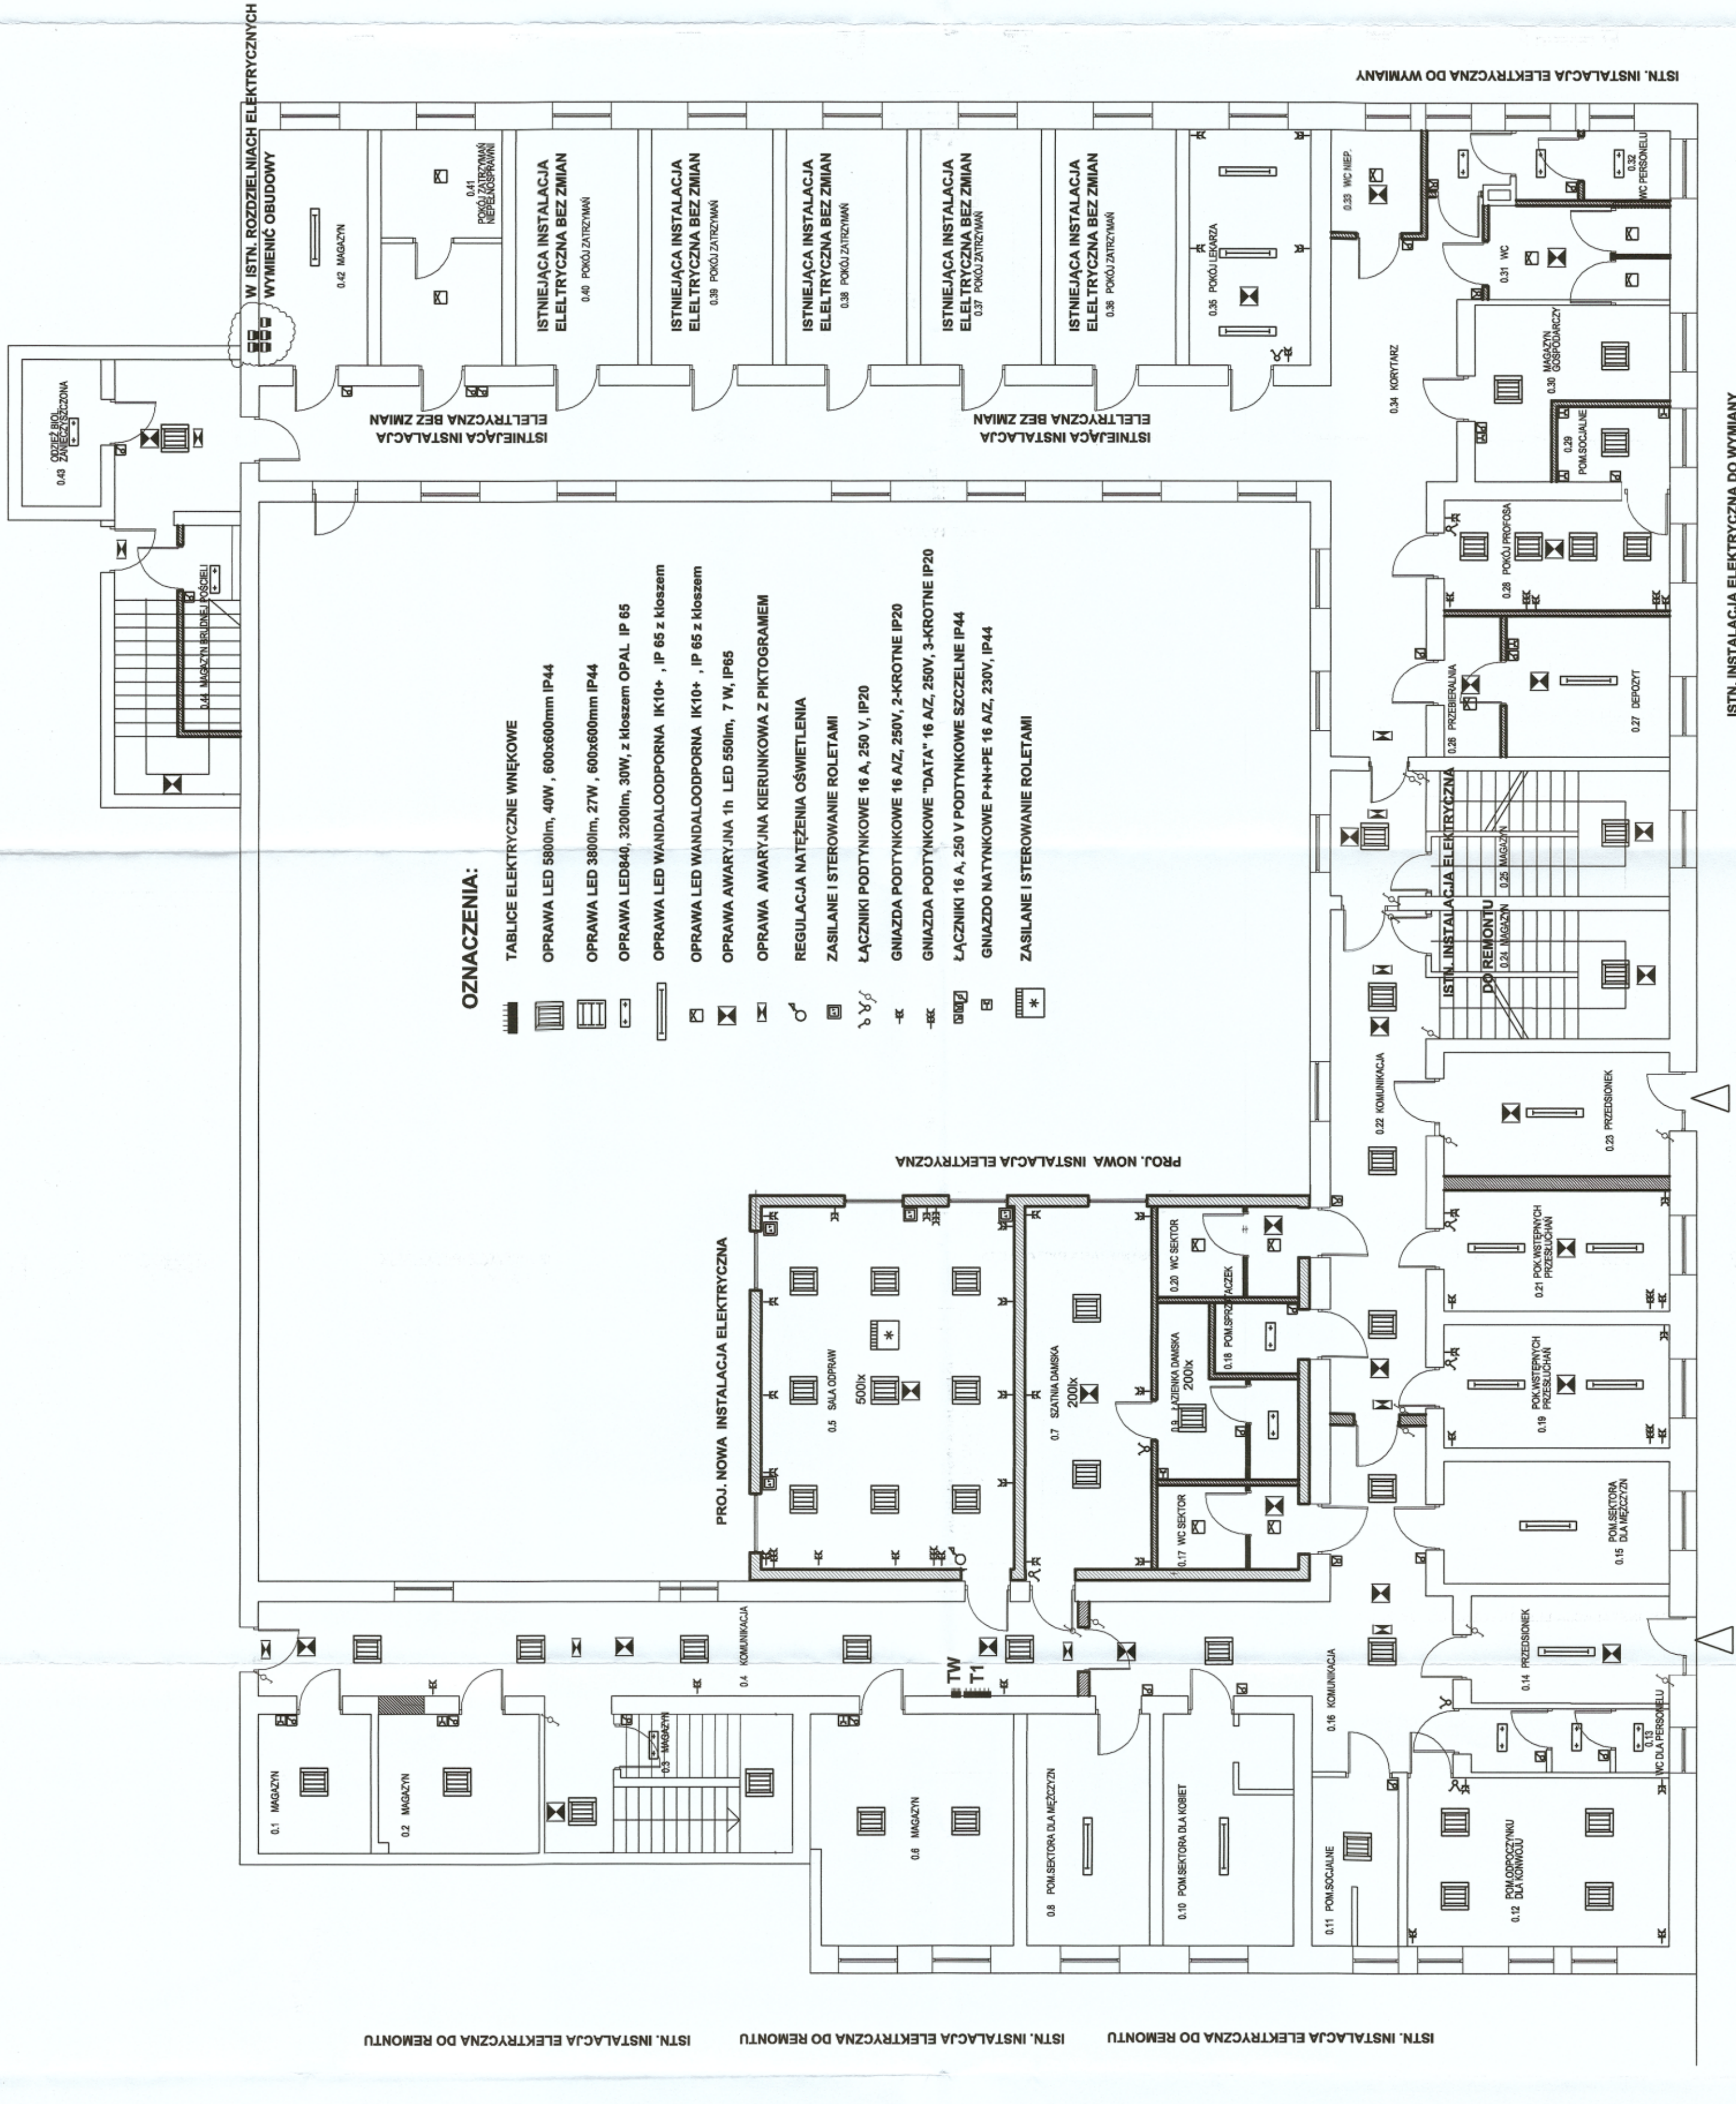

ISTN. INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO REMONTU	ISTN. INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO REMONTU	ISTN. INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO REMONTU

ISTN. INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO WYMIANY

STN. INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO WYMIAŃY